


Montagevoorschrift

LOQS230: Deurnaald (NIET brandwerend)


LOQS240: Deurnaald 40 mm deuren = 30 minuten brandwerend

LOQS254: Deurnaald 54 mm deuren = 60 minuten brandwerend

Stap 1: **LOQS230** → 9 mm tussenruimte → sparingen in het deurblad

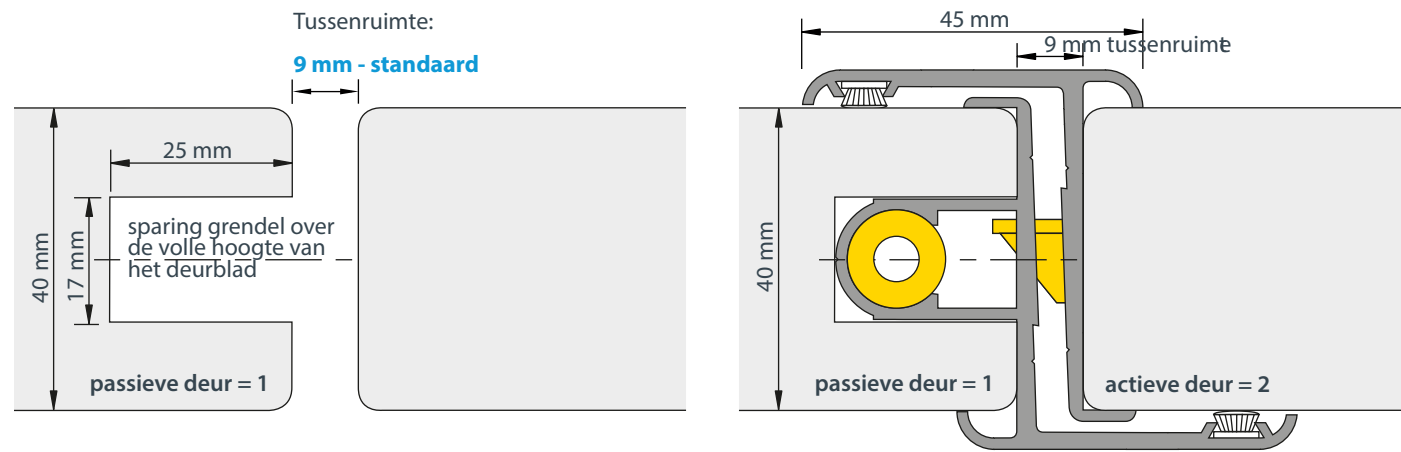


Stap 1: **LOQS240 en LOQS 254** → 11 mm tussenruimte → sparingen in het deurblad

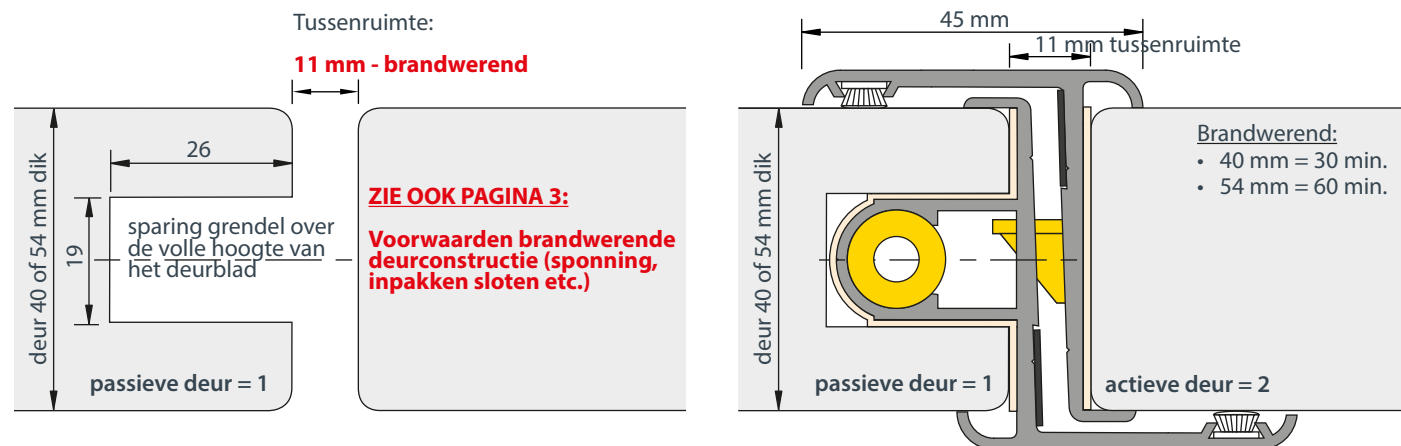


Montagevoorschrift deurnaald

Bij montage met een elektrische schroefbol moet de slipkoppeling worden gebruikt om afdraaien van de schroeven te voorkomen. Hierbij een boortje en schroefbitje van voldoende lengte gebruiken om beschadiging van het profiel te voorkomen.

Stap 2 → Monteren van deurnaalden

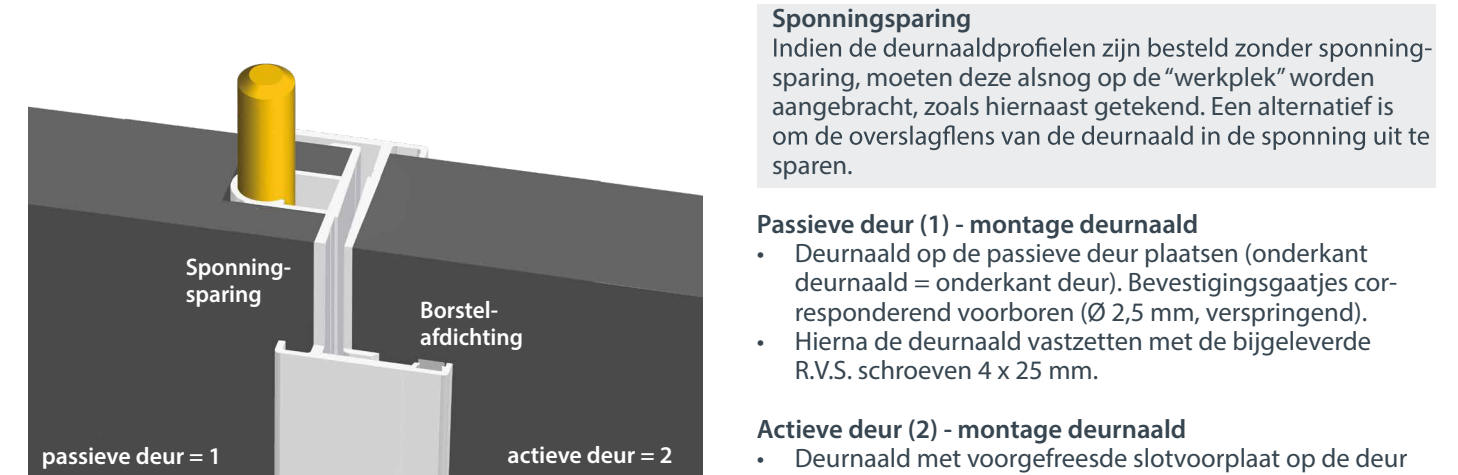

Indien er afwijkingen in de deurbladen zijn opgetreden (krom, scheluw, enz.) moeten de aangegeven maten in de "plus" worden aangepast.

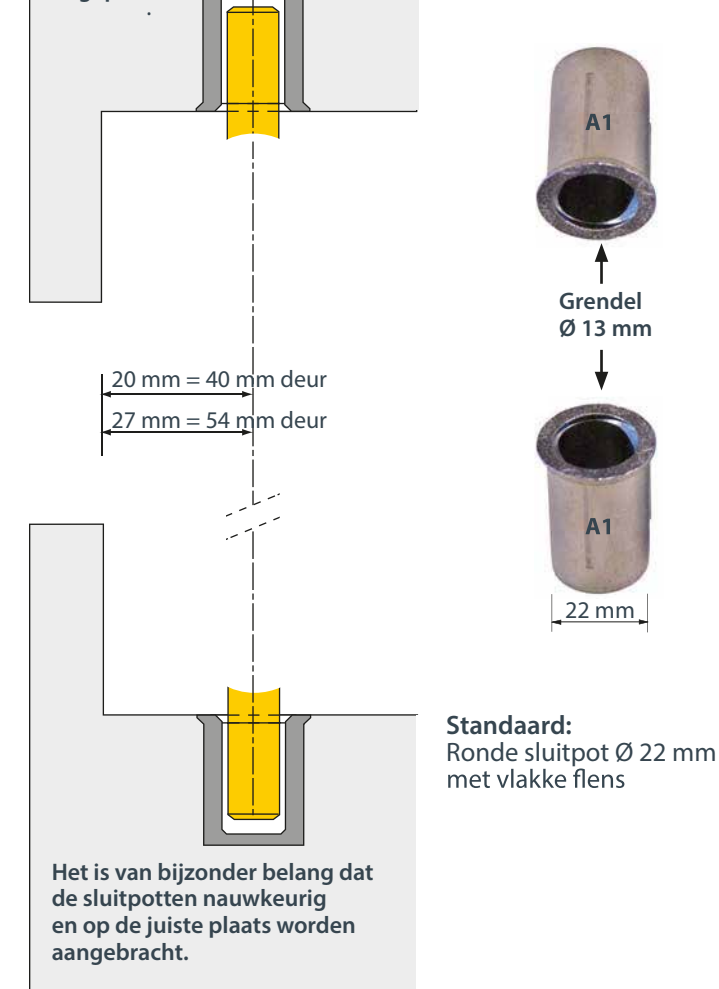

Actieve deur (2) - slot

- Slot monteren in de loopdeur op de bestelde krukhoogte. Slotvoorplaat **niet** inlaten in het deurblad.

Stap 3 → Sluitpotten

Dorpelaansluitingen - sluitpotten

- Voor het opnemen van de grendelementen in de onder- en bovendorpel kan worden volstaan met het maken van een boorgat voor het opnemen van de sluitpotten, uitwendig Ø 22 mm. Sluitpotten vastzetten met de bijgeleverde R.V.S. schroeven 4 x 25 mm.

Probleem? Checklist montage:

- Juiste deurdikte?
- Juiste tussenruimte - volle deurhoogte? (9 of 11 mm).
- Juiste sparingen in de deur gefreesd? (stap 1).
- Sponningsparingen nodig en gemaakt? Boven en/of onder? Beide naalden? (resp. grote en kleine flens - zie illustratie links boven).
- Sluitpotten op juiste maat vanuit aanslag? (gemeten excl. tochtstripl).


Aanvullende checklist brandwerende uitvoeringen:

- Zijn de deurbladen resp. 30 of 60 min. brandwerend?
- Is er een brandwerend sponningprofiel gemonteerd?
- Is de slotkast-/ scharnierbekleding gemonteerd?


Brandwerende uitvoering

Brandwerende constructies moeten volgens de wettelijke eisen worden uitgevoerd. Dit is een verplichting volgens het geldende bouwbesluit. Alprokon producten voldoen, mits juist toegepast, aan de gestelde norm (aan NEN 6069 en/of NEN-EN 1634-1).

Verplicht toepassen 30/60 minuten brandwerend sponningprofiel; bijvoorbeeld:

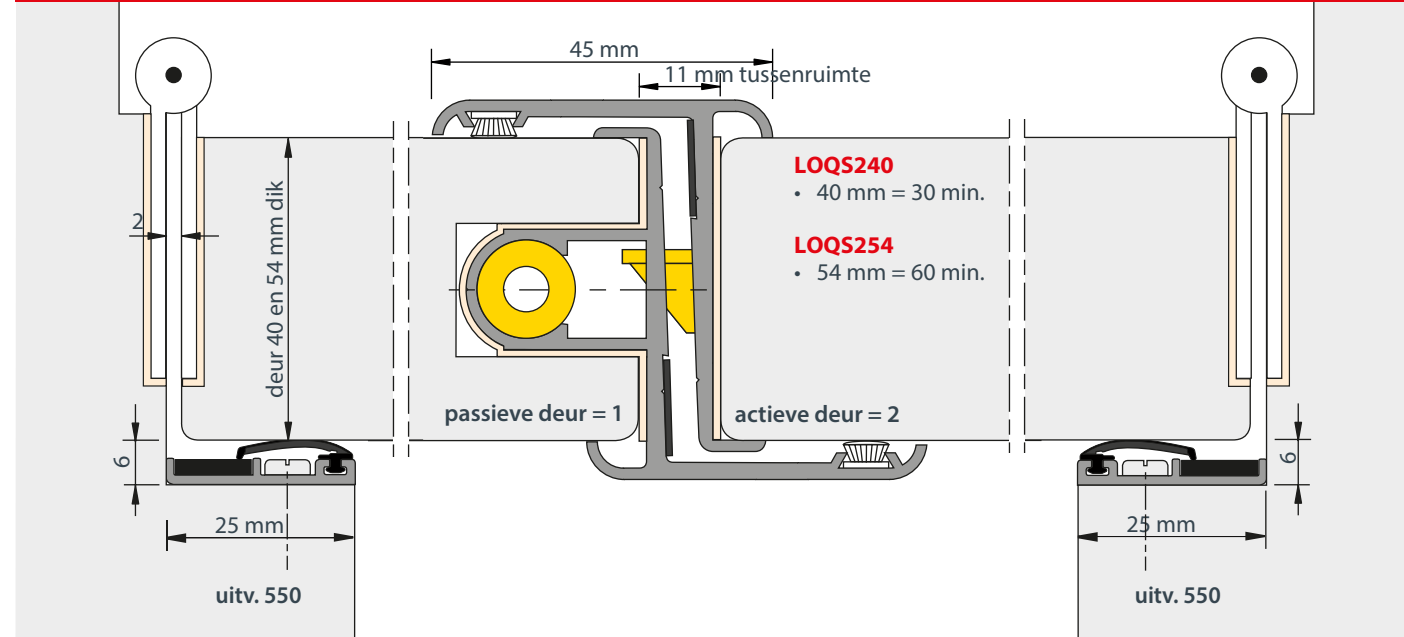

Brandwerende deurnaalden: verplicht sponningprofiel 30/60 minuten brandwerend

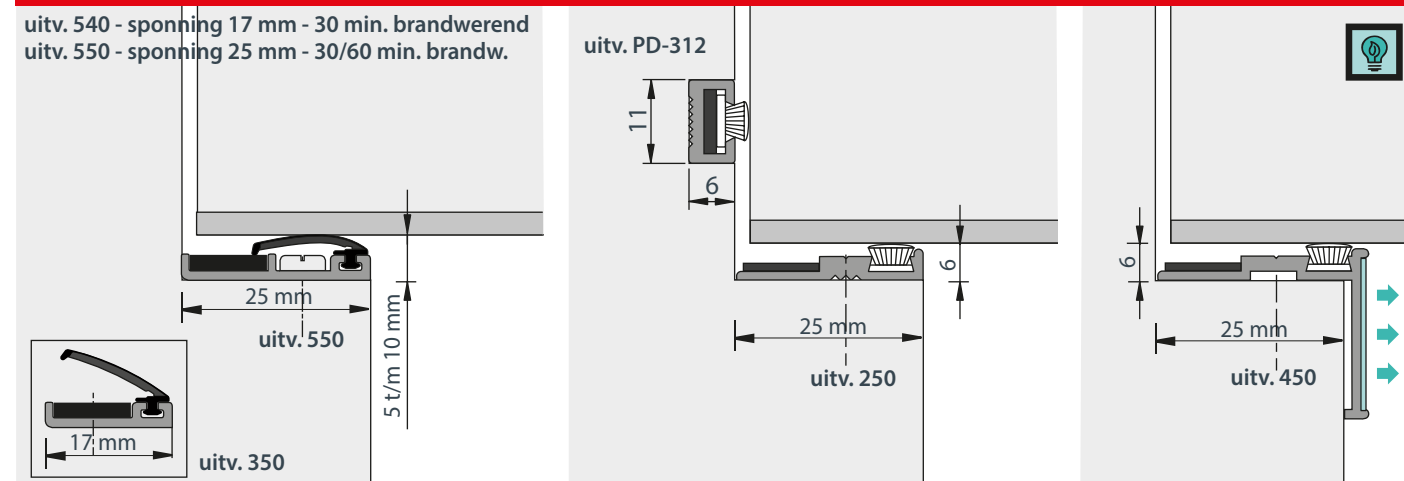


Verplicht: slotkast/scharnierbekleding (plaatjes/rol)



Maat- en modelwijzigingen onder voorbehoud

Bovendorpelprofiel

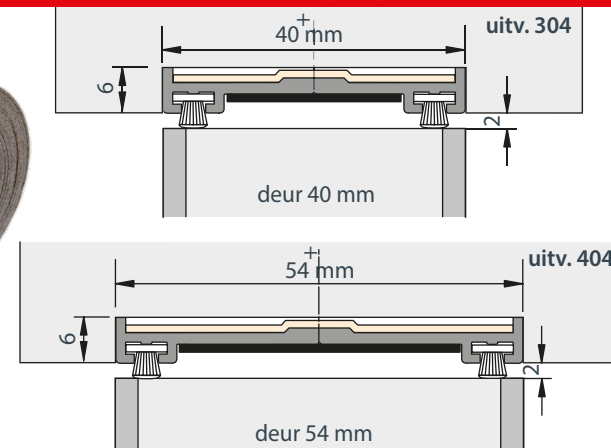

Datum: 19 september 2025 - rev. 1


Montagevoorschrift PENDEL-profiel

LOQS205: Pendelprofiel 40 mm deuren (NIET brandwerend)


LOQS210: Pendelprofiel 40 mm deuren = 30 minuten brandwerend

LOQS215: Pendelprofiel 54 mm deuren = 60 minuten brandwerend


Pendel LOQS205 → 17 mm tussenruimte

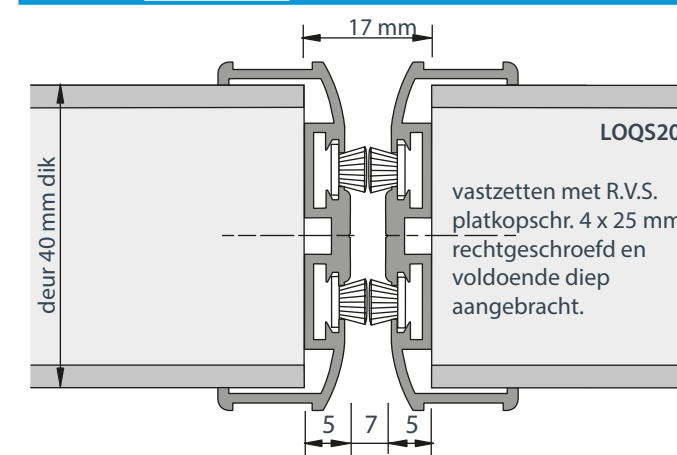


Pendel LOQS210 → 17 mm tussenruimte

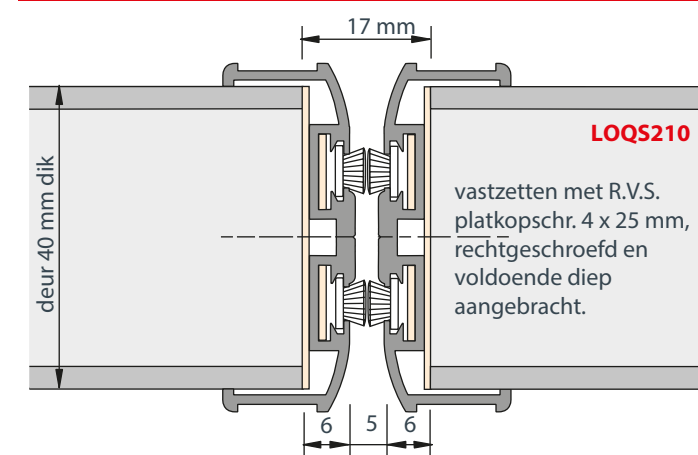

Pendel LOQS215 → 17 mm tussenruimte

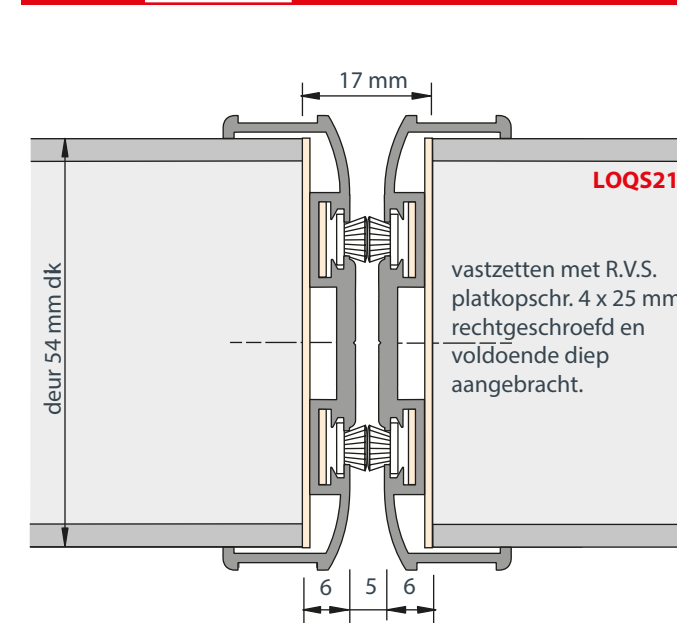

Verplicht toepassen 30/60 m. stijlprofielen

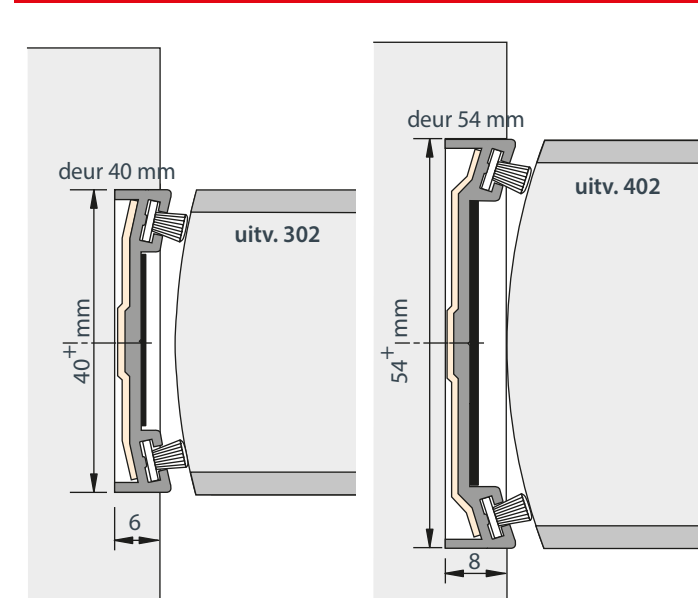

Verplicht toepassen 30/60 m. bovendorpelprofiel

